

KYLÄTALO NOUSULAN PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA



Koivumäentie 3, 58420 Silvola
Koordinaatit (WGS84): N 60° 37.5496' E 27° 17.0250'

1. KYLÄTALON TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT

Yhteyshenkilöt

Kylätalon turvallisuusasioissa yhteyshenkilö on pj Tuukka Suomalainen,
p. 050 364 7287, suomalaisen89(at)suomi24.fi,
varalla Arja Pitko p. 040 752 4297, arja.pitko(at)luukku.com
Yleisesti turvallisuudesta vastaa Kylätalo Nousula ry:n hallitus.

Talonmiehet

Raimo Hagman (ovenavaus ja tilojen näyttö), p. 050 496 5764
Sirpa Hagman (tilojen siistiminen), p. 050 499 4483

2. KYLÄTALON KUVAUS


Tilat

Kylätalo valmistui vuonna 1962. Talo on pinta-alaltaan 350 m² ja tilavuudeltaan 1400 m³. Sali on 14x10 m, korkeus 5 m. Lisäksi talossa on keittiö, kahviotila, näyttämö, artistien pukuhuone, säilytystiloja, naulakollinen eteistila, lipunmyyntikoppi tuulikaapin yhteydessä sekä talonmiehen asunto eri siivessä, sauna, lämpökeskus ym. Vuonna 1979 valmistui laajennusosa, johon tulivat sisäwc:t. Vuonna 2012 aloitettiin kylätalon peruskorjaus Kotiseutuliiton rahoituksella ja talkoovoimin.

Omistussuhteet

Nousulan omistussuhteet jakaantuvat siten, että Kylätalo Nousula ry:n omistusosuus on 93 % ja Silvola-Anttolan maaseutunaiset ry:n 7 %, (ent. Silvolan maamiesseura ry). Aiempi Voimistelu- ja urheiluseura Silvolan Nousu ry muutettiin kesäkuussa 2011 Kylätalo Nousula ry:ksi. Lisäksi yhdistyksen säännöt tarkistettiin enemmän kylätalotoimintaa vastaaviksi.

4. KYLÄTALON ASEMAPIIRROS

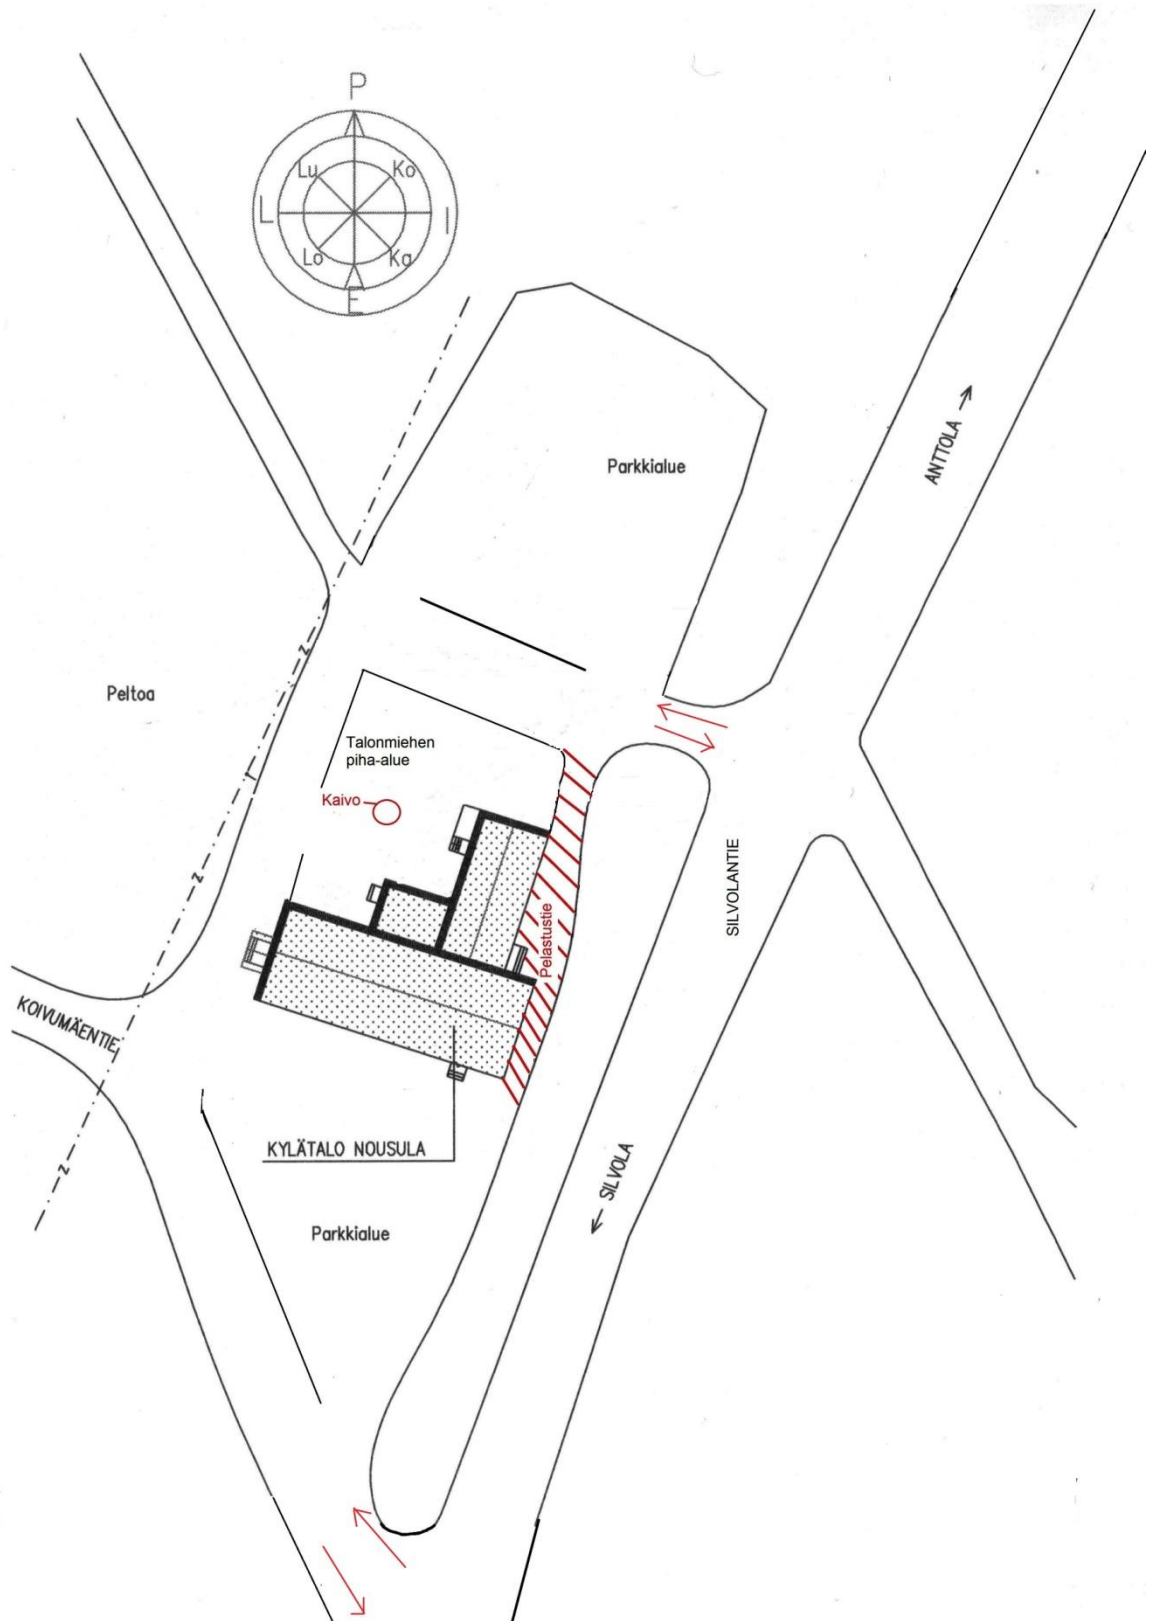

5. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

5.1. PYSÄKÖINTI

Kylätalon kaksi pysäköintialuetta on merkitty asemapiirroksen. Pysäköintialueille mahtuu n. 130 autoa. Talonmiehen asunnon piha-alueelle ei saa pysäköidä. Kylätalon piha-alueen ulkopuolelle pysäköitäessä on noudatettava yleisiä liikennesääntöjä sekä huolehdittava siitä, että mahdollinen pelastuskalusto pääsee esteettä paikalle. Pelastustielle pysäköiminen on kielletty.

5.2. TUPAKOINTI

Kylätalolla tupakointi on sallittu ainoastaan pääoven lähellä (5 m rakennuksesta), jossa sijaitsee siirrettävä tuhkakuppi. Maastoon ei tule heittää tumppeja.

5.3. PIHATURVALLISUUS

Talviaikaan tilattuja tilaisuuksia varten kylätalon pihapiiri aurataan ja tarvittaessa hiekoitetaan. Jos esim. portaat kaipaavat mielestäsi lisähiekoitusta, voit tehdä sen oma-aloitteisesti. Hiekoitushiekkaa löydät takapihalta.

5.4. KYNTTILÄT JA ULKOTULET

Kokouksissa, juhlatilaisuuksissa jne. kynttilöiden polttaminen on luvallista, mutta noudatathan erityistä varovaisuutta. Polta kynttilöitä vain palamattomilla alustoilla ja kynttilöiden polttoon tarkoitettussa astioissa, jaloissa tms. Älä sijoita kynttilöitä liian lähellä seinää, verhoja tms. Älä jätä kynttilöitä vaille valvontaa. Muistathan sammuttaa kynttilät poistuessasi tiloista. Älä sijoita ulkotulia liian lähelle rakennuksen seinää.

5.5. SÄHKÖLAITTEET

Keittiössä huolehdi sähkölevyjien, uunin ja keittimien sulkemisesta niin, etteivät laitteet jää tarpeettomasti päälle. Älä ketjuta sähköjohtoja. Merkitse ja kiinnitä tarvitsemasi jatkojohdot huolellisesti, ettei kukaan kompastu niihin.

LAITA ULKO-OVI LUKKON POISTUESSASI KYLÄTALON TILOISTA!

6. TILAISUUKSIEN OSALLISTUJAMÄÄRÄT

6.1. Osallistujien määrä enintään 200 hlöä

Tämä suunnitelma on voimassa, mikäli tilaisuudessa ei ylitetä maksimihenkilömäärää **eli 200 henkilöä**.

6.2. Osallistujien määrä yli 200 hlöä

Kylätalossa järjestettävillä tapahtumilla on järjestäjän toimesta laadittava tapauskohtaisesti virallinen pelastussuunnitelma vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, mikäli

- samanaikainen yleisömäärä ylittää 200 henkilöä
- tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
- tapahtumassa käsitellään ilotulitteita tms.
- tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille

Yleisötilaisuuden järjestäjän on tuotava esiin mahdolliset tilaisuudessa esiintyvät vaara-, onnettomuus- ja vahinkotilanteet ja niiden riskit sekä milloin yleisötilaisuuden järjestäjä keskeyttää tilaisuuden. Tämä kohteen pelastussuunnitelma kattaa hyvin ison osan tapahtuman pelastussuunnitelmaan vaadittavista tiedoista. Tapahtuman viralliseen pelastussuunnitelmaan tulee näiden tietojen lisäksi selkeästi yksilöidä tuleva tapahtuma.

Yhteyshenkilö on xx. Ota yhteyttä häneen, jos olet epä tietoinen, tarvitseeko järjestämäsi tapahtuma pelastuslain 16§ ja pelastusasetuksen 3§:n mukaista pelastussuunnitelmaa. Häneltä saat myös ohjeista suunnitelman laatimiseen.

7. TOIMINTAOHJEET VAARATILANTEISSA

7.1. Yleinen vaaranmerkki

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva äänimerkki (pituus 7 sekuntia) ja laskeva äänimerkki (pituus 7 sekuntia) tai viranomaisen kuuluttama kuulutus.

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki ja se ilmoittaa, että uhka tai vaara on ohi.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin:

- Siirry sisälle. Pysy sisällä
- Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto
- Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita
- Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu
- Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla


7.2. Todennäköisimmät vaaratilanteet

- Tulipalo
- Sairaskohtaus tai tapaturma
- Vesivahinko
- Sähkökatkos

7.3. Toimintaohje tulipalossa

Jos rakennuksessa palaa – toimi seuraavasti

- Poistu palavasta tai savuisesta rakennuksesta heti ja varoita muita.
- Pelasta kaikki vaarassa olevat ja poistu rakennuksesta. Myrkyllisiä savukaasuja on päästävä pakoon nopeasti.
- Sulje kaikki ovet ja ikkunat. Näin hidastat savun ja palon leviämistä.
- Tee palohälytys soittamalla hätänumeroon 112. Opasta palokunta paikalle.
- Kylätalon paikkatietokoordinaatit ja soitto-ohjeen löydät kylätalon ilmoitustaululta.
- Varmista, että kaikki ovat poistuneet rakennuksesta.



Aloita alkusammutus käyttämällä jauhesammutinta. Se soveltuu kaikkeen sammuttamiseen. Kylätalolla jauhesammuttimet on kiinnitetty rakennuksen seinille näkyville paikoille. Ne sijaitsevat näyttämön vieressä ja naulakkotilan peräseinällä sekä alakerrassa poltinvarastossa. Tarkista niiden sijainti jo etukäteen. Sijainnit on merkitty myös kylätalon pohjapiirrokseen.



Sammutuspeite soveltuu pienten alkupalojen sammuttamiseen. Sammutuspeite on keittiössä. Tarkista sen sijainti jo etukäteen. Sijainti on merkitty myös pohjapiirrokseen.



Ensiapulaukun löydät kanttiinin seinän lähilyllytä.



7.4. Poistumisreitit

Rakennuksen uloskäytävät ja hätäpoistumistiet on merkitty kuvan kaltaisella poistumisopasteilla (huom. hätäpoistumismerkkien valot toimivat myös sähkökatkoksen aikana). Hätätilanteessa poistuu lyhintä reittiä ulos. Uloskäytävät ja hätäpoistumistiet on pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä sekä ne on saatava sisäpuolelta auki helposti ilman avainta.



7.5. Toimintaohje tapaturmassa tai sairauskohtauksessa

Elvytys

1. Selvitä elvytystarve. Koeta herättää elottomalta näyttävä puhuttelemalla ja ravistelemalla häntä.
2. Jos potilas ei herää, kutsu apua. Soita hätäilmoitus numeroon 112. Noudata saamiasi ohjeita.
3. Tarkista hengittääkö potilas. Avaa hengitystiet kohottomalla potilaan leukaa ylös ja taivuttamalla päätä taaksepäin. Katso, liikkuuko potilaan rintakehä. Tunnustele ja kuuntele ilman virtausta suusta ja sieraimista. Jos potilas hengittää, käännä hänet kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi ja tarkkaile hengitystä.

Jos potilas ei hengitä

1. Aloita paineluelvytys: Aseta toisen kämmenen tyvi rintalastan keskelle ja toinen käsi kädenselän päälle. Paina 30 kertaa käsivarret suorina noin 100 painelua minuutissa niin, että rintakehä painuu 5 - 6 cm.
2. Aloita puhalluselvytys: Kohota leuka ylös, taivuta pää taakse sekä sulje sieraimet peukalolla ja etusormella. Paina huulesi potilaan suulle ja puhalla kaksi rauhallista puhallusta keuhkoihin ja seuraa samalla rintakehän liikkumista. Kahden onnistuneen puhalluksen jälkeen mikäli henkilö ei herää eikä hengitä normaalisti; jatka painelu ja puhalluselvytystä rytmillä 30 painallusta – 2 puhallusta niin kauan kunnes apua tulee tai et enää itse jaksaa. Älä keskeytä elvytystä, ellei potilas osoita virkoamisen merkkejä.

7.6. Toimintaohje vesivahingon sattuessa

Katkaise heti veden tulo pääkatkaisijasta. Se on alakerrassa ja merkitty myös pohjapiirroksen ja ota yhteys Tuukka Suomalaiseen.

7.7. Toimintaohje sähkökatkoksen aikana

Noudata varovaisuutta, älä liiku turhaan. Älä hätäänny. Poistumistien merkkivalot valaisevat tilat niin, että näkee tilanteen. Ota yhteys Lasse Mattilaan p.

7.8. Toimintaohje uhkaavissa tilanteissa

Jos talossa tapahtuu jotakin rikokseen tai ilkivaltaan viittaavaa;

1. Soita poliisille, hätänumero 112.
2. Odota poliisin tuloa. Älä toimi yksin. Merkitse muistiin tuntomerkkejä henkilöistä, ajoneuvoista, tapahtuma-ajosta.
3. Älä käytä voimakeinoja esim. koiraa tai asetta. Tällöin kyseeseen voi tulla hätävarjelun liioittelu.

Häiriökäyttäytyminen

Toimi tilanteessa harkiten ja rauhallisesti ja säilytä katsekontakti uhkaajaan, häiriökäyttäytyjään.

Havainnoi tuntomerkkejä. Henkilö saattaa olla päihteiden väärinkäyttäjä. Muista aina henkilöturvallisuus ensin!

Hälytä tarvittaessa poliisi, hätänumero 112.